


三相電源モータの変遷(非防爆形 4P)



kW×4P	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	年
0.1	A枠	1966年4月	E枠	1980年1月	1984年1月	M枠	1992年7月			2008年5月			
0.2				G枠									
0.25								2000年4月					
0.4													
0.55										2007年8月			
0.75		1966年4月		1980年1月		1989年10月						2013年10月	
1.1													
1.5	A枠	E枠		G枠					F枠	V枠		N枠	
2.2													
3.0													
3.7	A枠		E枠		1982年6月	G枠	1990年10月						
5.5													
7.5							1991年7月						
11					1978年1月								
15		1967年1月										2014年9月	
18.5						1985年4月	1993年10月						
22		1967年1月		1978年1月									
30			E枠	G枠		1985年4月							
37													
45								F枠					
55													
75													
90													

注) 1998年7月～2006年4月は、H枠モータ (0.2kW×4P～30kW×4P) を併売 (指定時のみ、モータ容量によって販売期間は異なります)。

三相電源モータの変遷(非防爆形 6P)


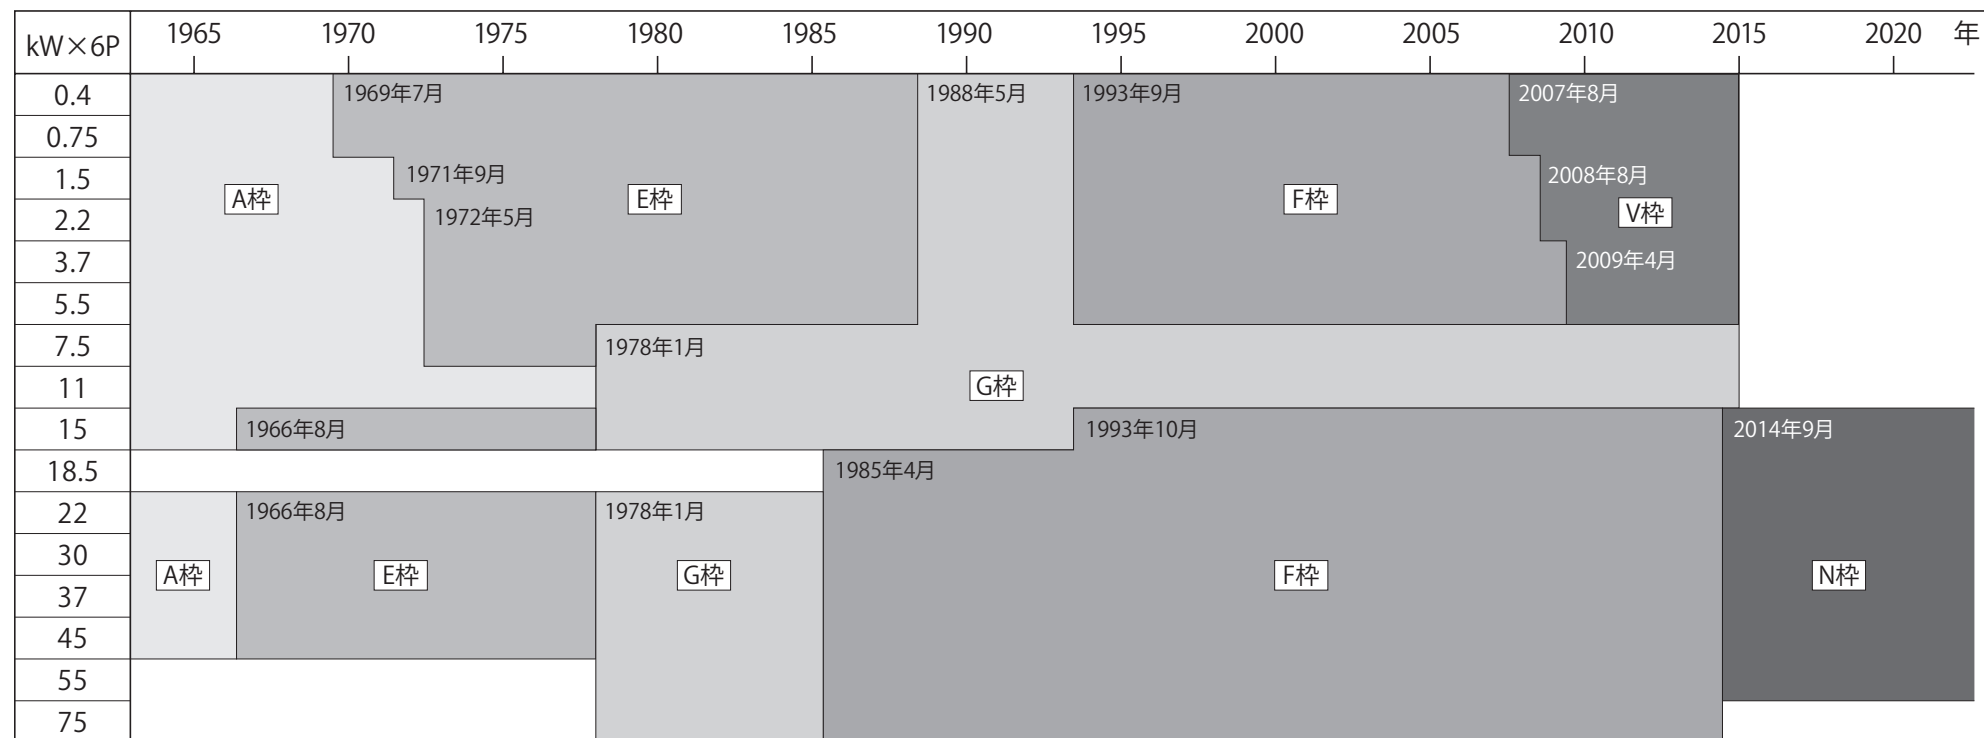


三相電源モータの変遷(安全増防爆形 4P・6P)

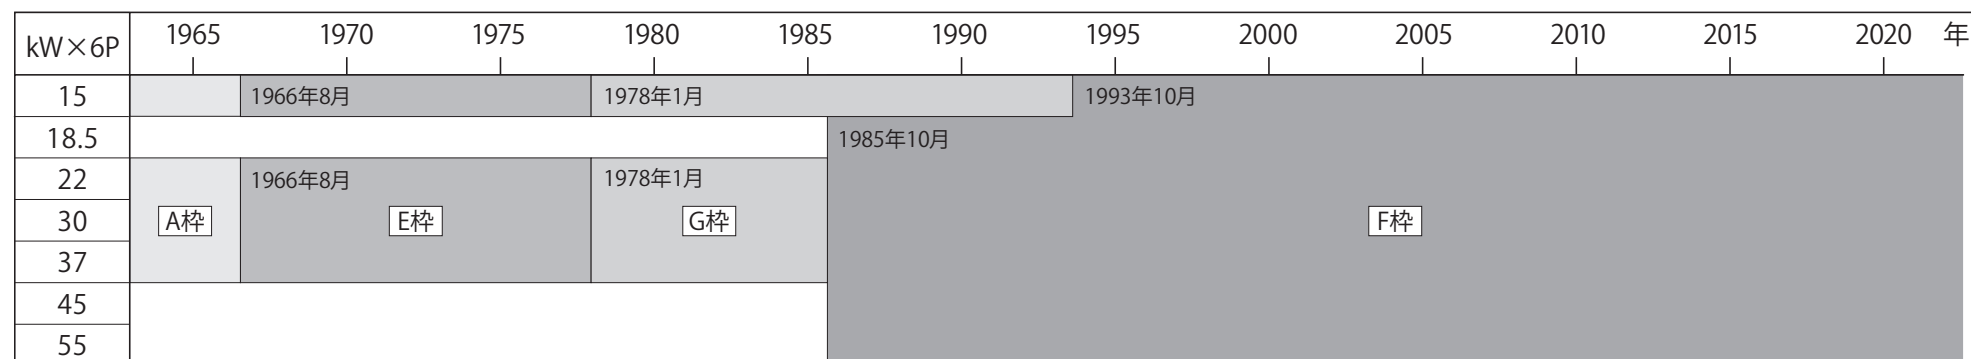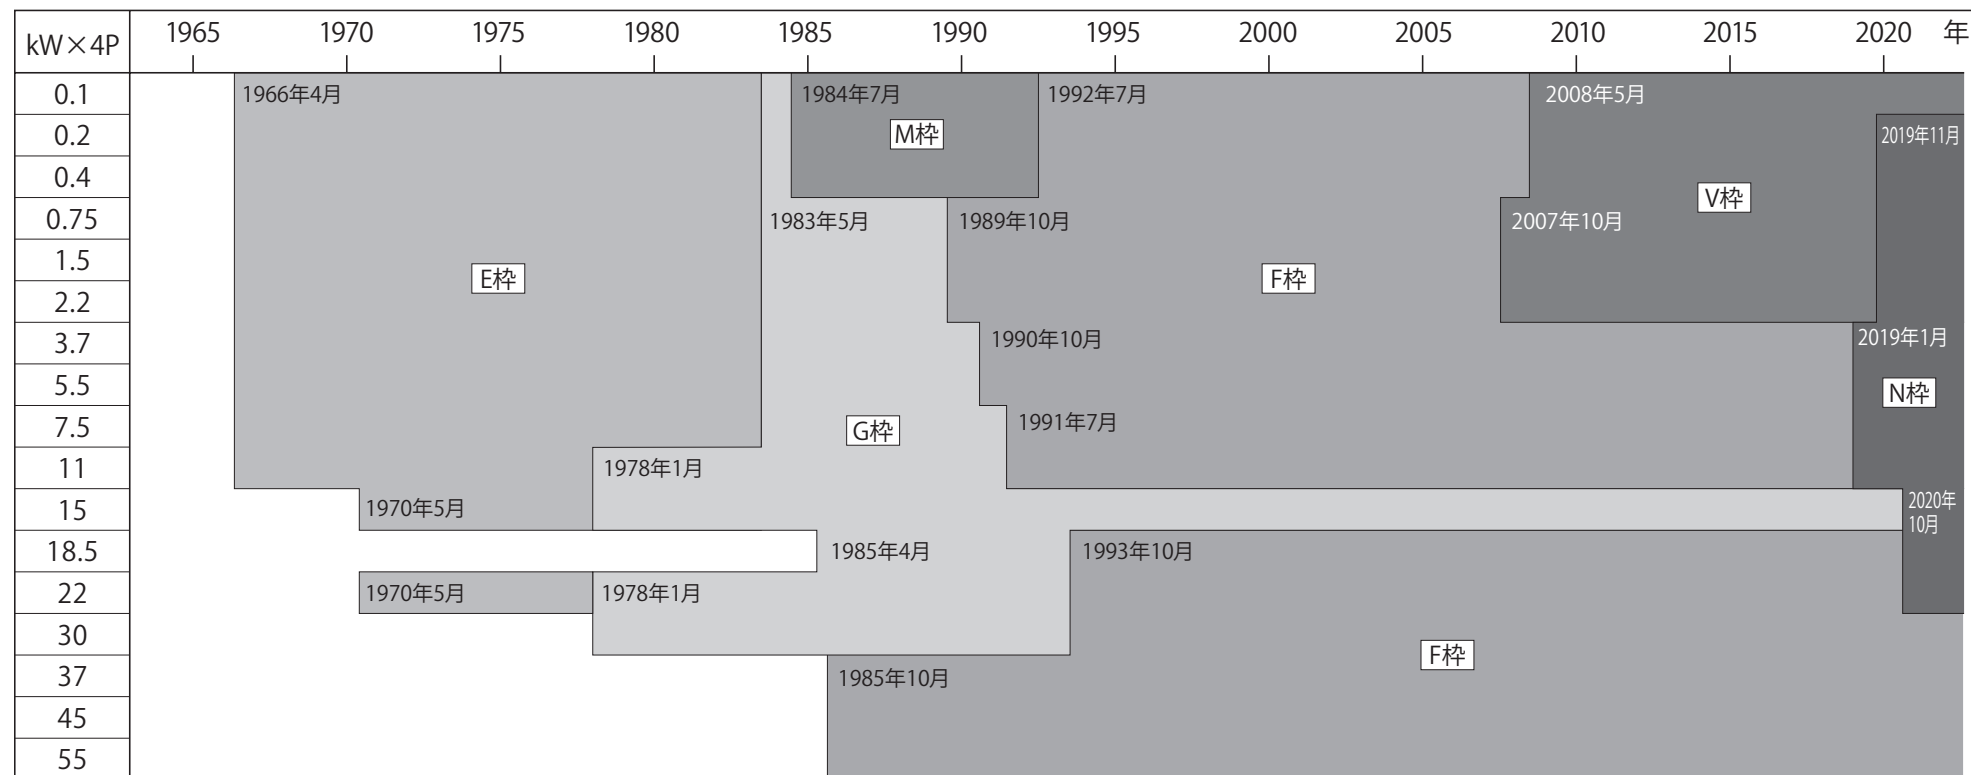

注) 型式検定合格品は1971年2月から対応。

三相電源モータの変遷(耐圧防爆形 4P・6P)

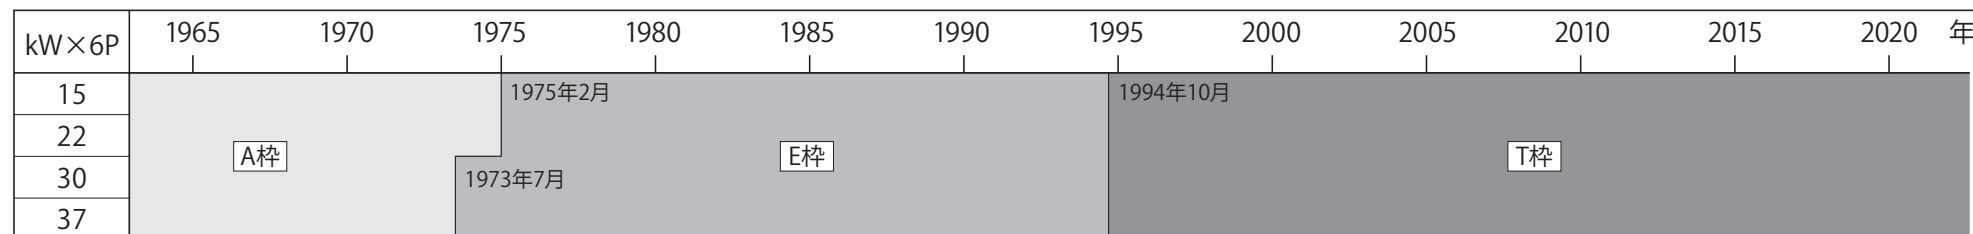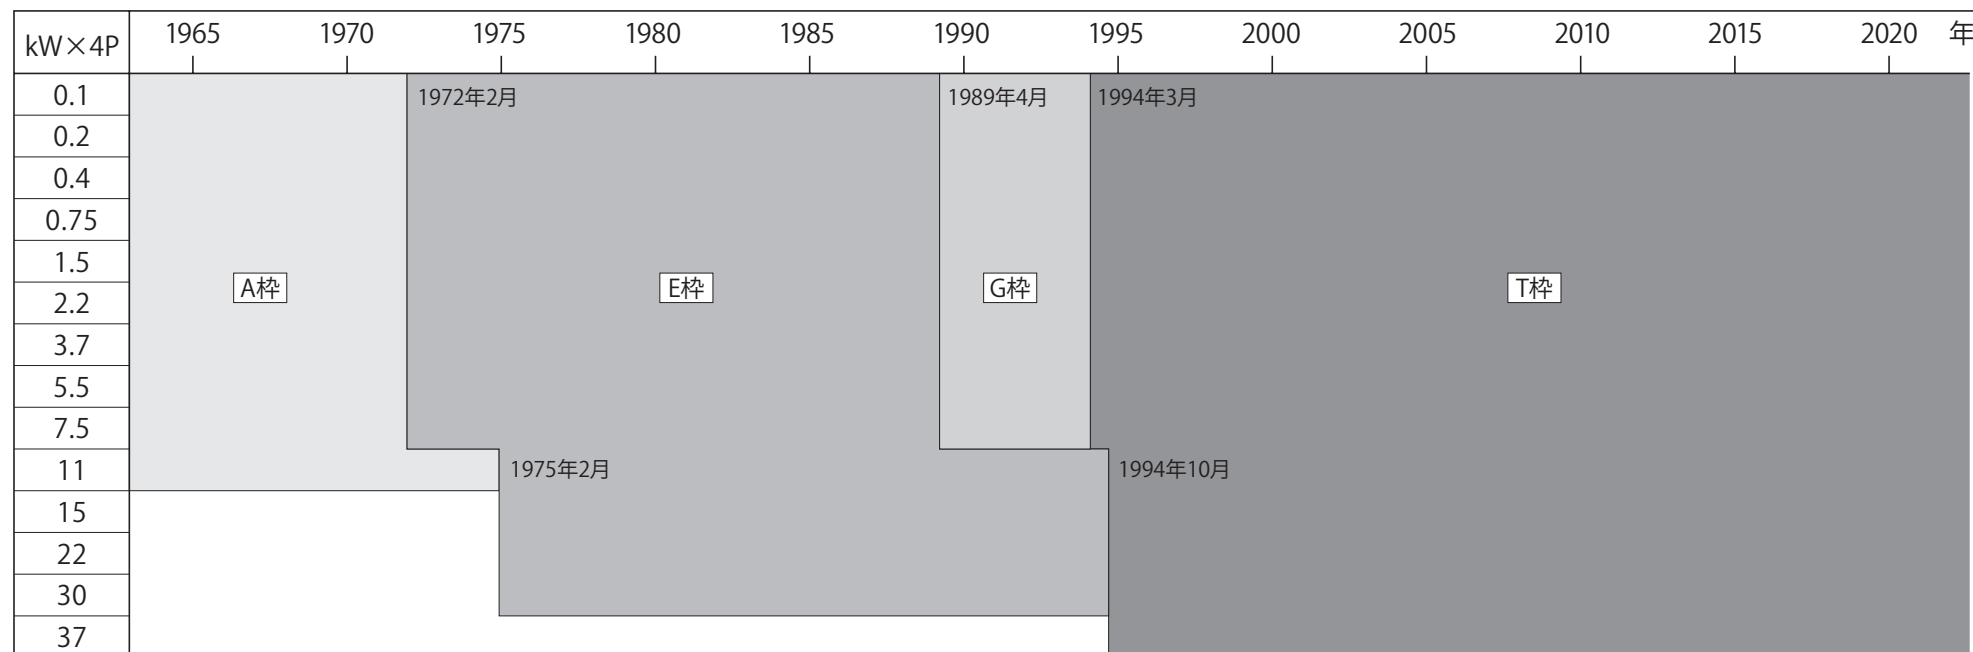

注) 型式検定合格品は1971年2月から対応。